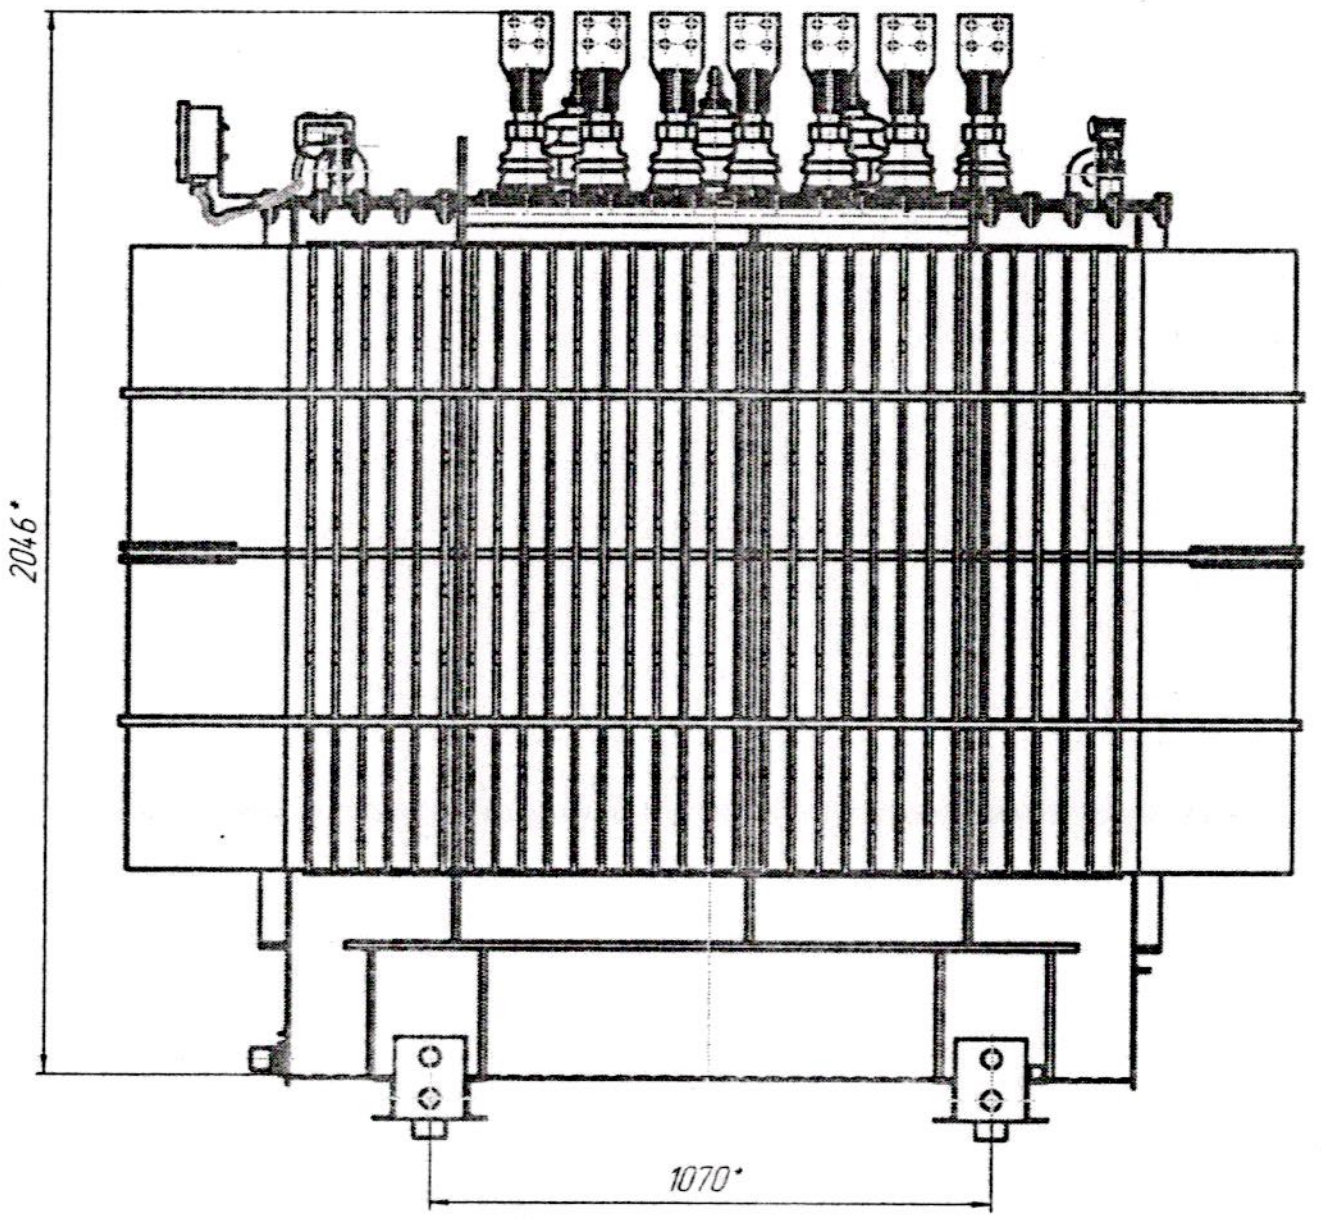

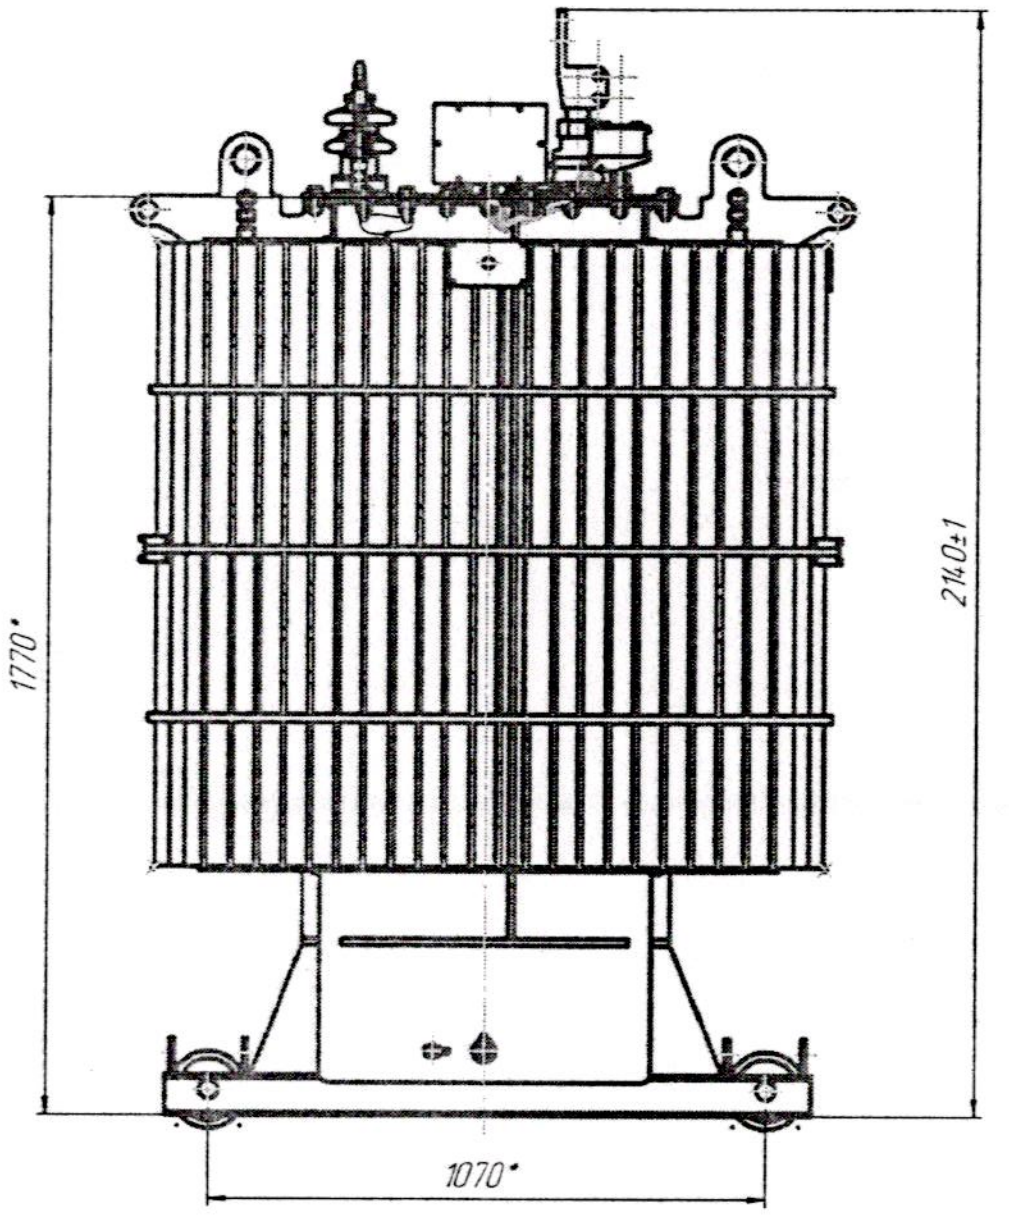
1770*
2140±1
1070*

Подъем трансформатора

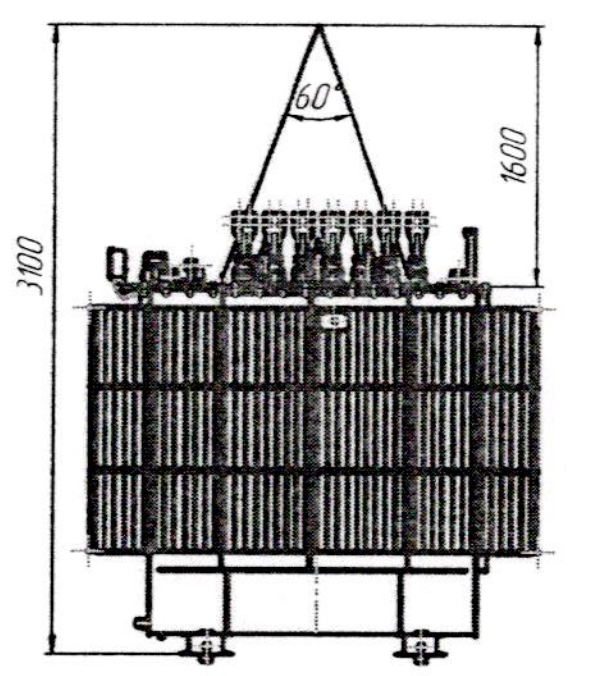
60°
3100
1600

Ширина колеи катков при продольном и поперечном перемещении трансформатора (1:20)



Колея для продольного перемещения

Колея для поперечного перемещения

В(1:2)



Б(1:5)


50
ϕ14
4отв
40
M42
364*

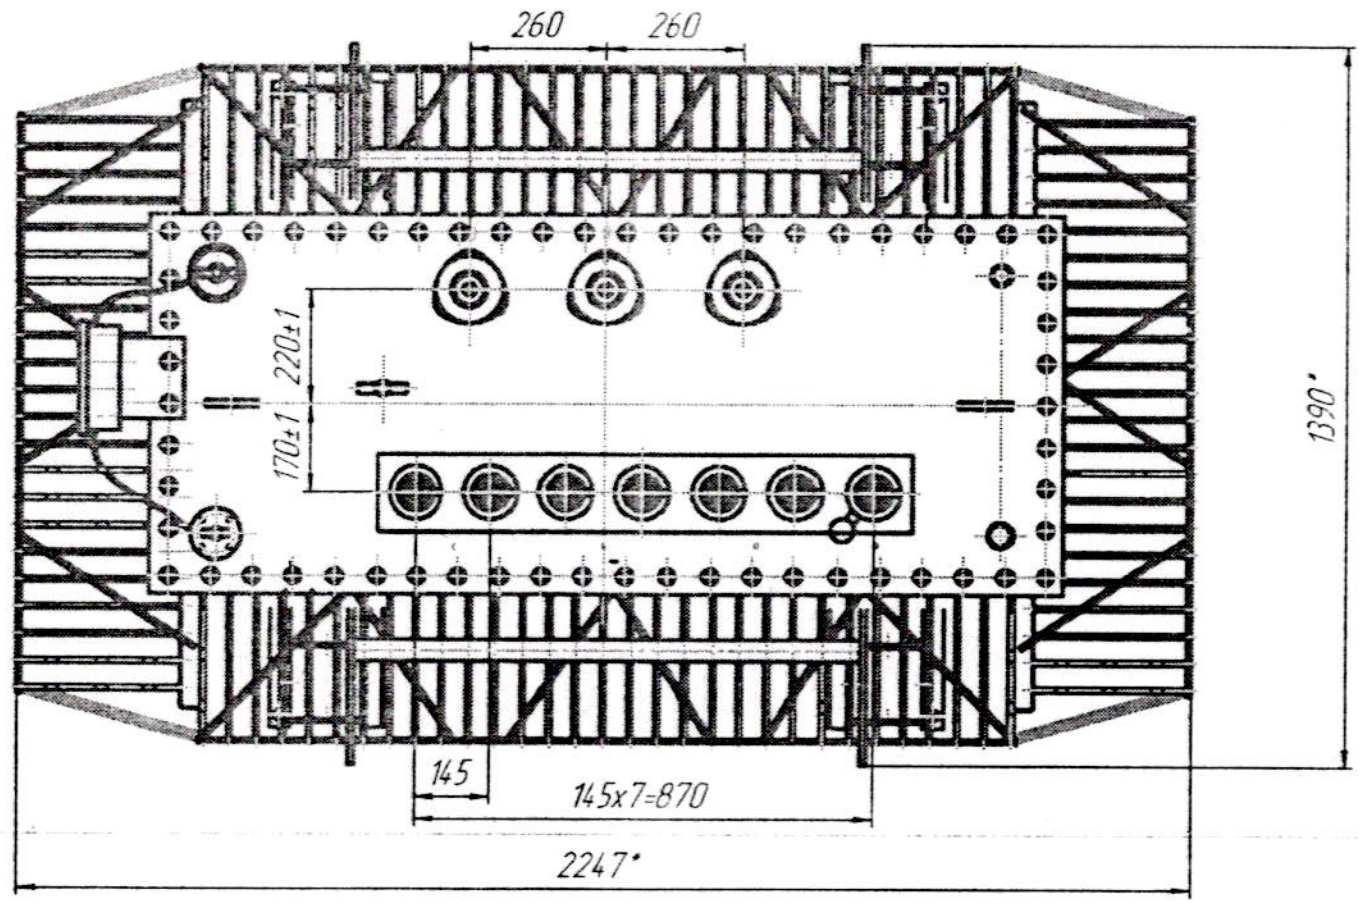
260
260
170±1
220±1
1390*
145
145x7=870
2247*

Крепление активной части к крышке

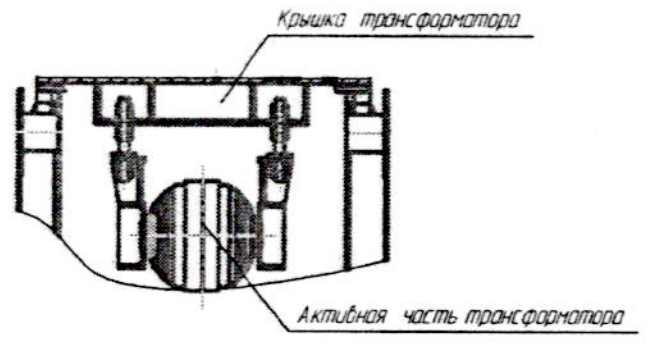
Крышка трансформатора
Активная часть трансформатора

Каток (1:2,5)


ϕ36,5⁺¹
55*
65*
ϕ120*

А(1:2)


ϕ45
S16*
100
100

Подъем активной части

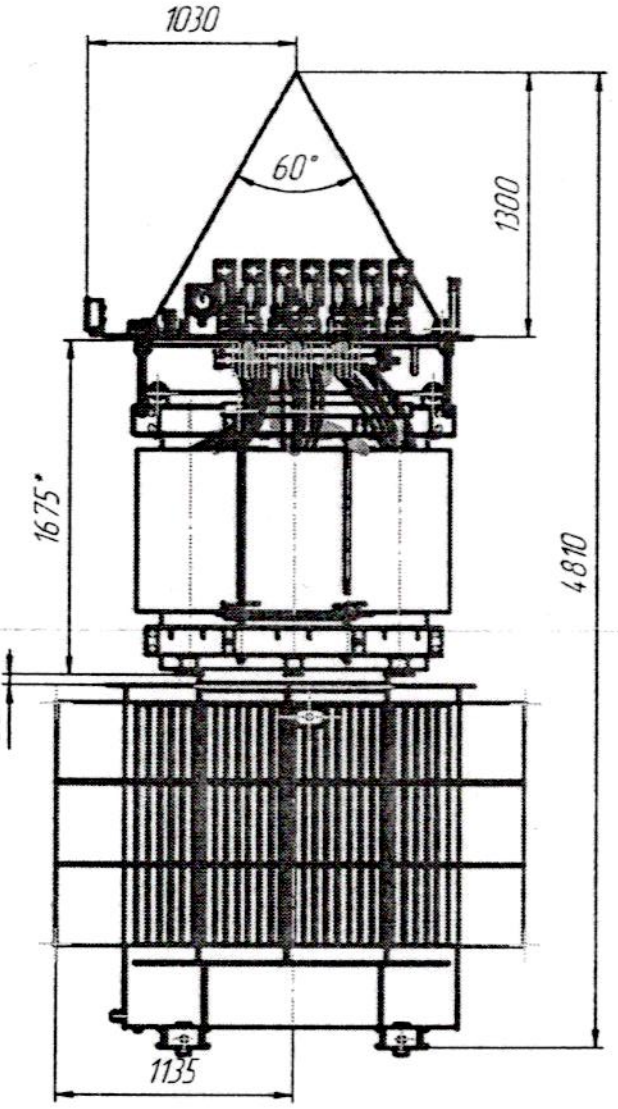
1030
60°
1300
1675*
4810
50
1135

Таблица 1

Обозначение	Схема и группа соединения обмоток	Напряжение НН, В	Назначение трансформатора
ЖКУИ 672 333.019	Д/Ун-11	400	Для нужд народного хозяйства
-01	У/Ун-0		

Таблица 2

Наименование	Масса, кг
Часть активная	2847
Крышка с установленными вводами и активной частью	3100
Бак	1186
Масло трансформатора	1165
Полная трансформатора	5390

1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышкой. Подъем активной части производить за пластины, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированными пробками для взятия пробы и слива масла крышкой трансформатора.
4. Знак строповки и центр масс выполнить по ГОСТ 14192.

26.02.2020

ЖКУИ.672333.019 ГЧ

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	[illegible] Е.Е.		
Пров.	Узакбаев А.К.		
Т.контр.	[illegible] Е.Е.		
Н.контр.	[illegible]		
Утв.	[illegible]		

Трансформатор
ТМГ-2500
Габаритный чертеж
(косой стык
фольга-провод)

Лит.	Масса	Масштаб
А	См. табл.	1:20

Лист | Листов 1

ТОО "УТЗ"

Копировал Формат А1

Перв. примен.: ТМГ-2500 стандартный

Справ. №: ЖКУИ.672333.019